IMPIANTO ANTINCENDIO PIANO RIALZATO

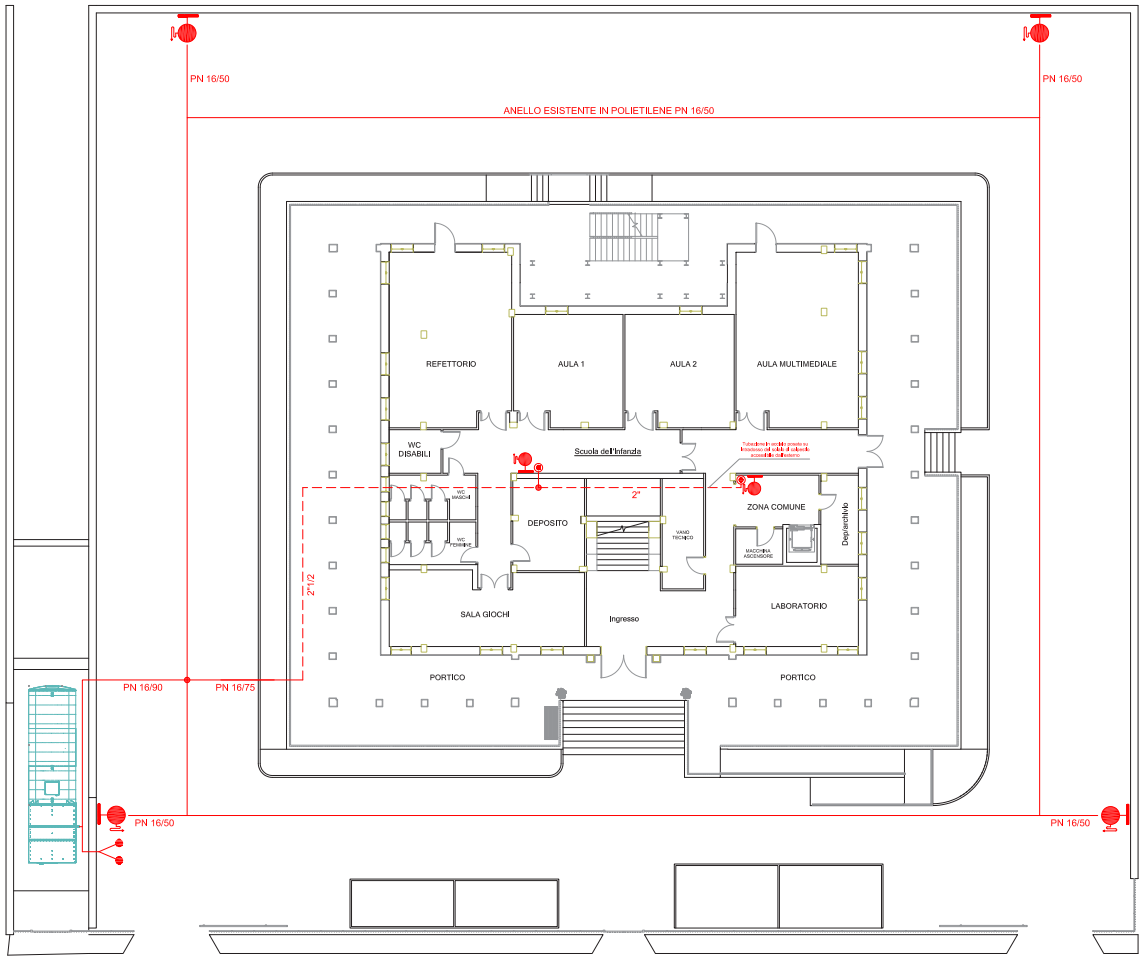

IMPIANTO ANTINCENDIO PIANO PRIMO

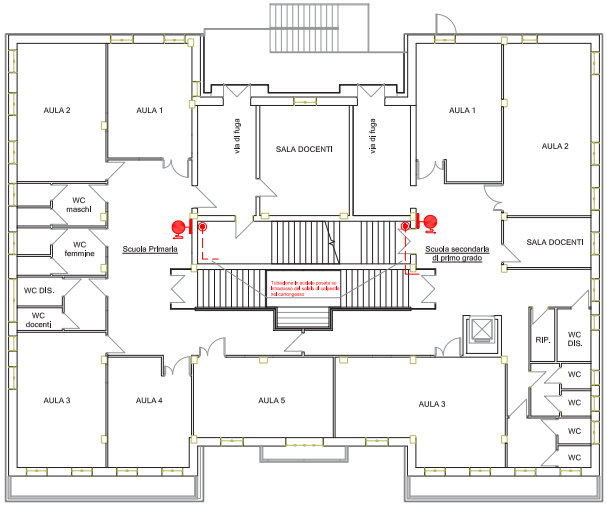

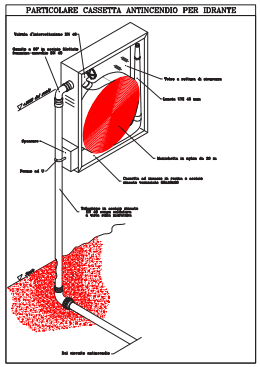

ANNOTAZIONE PER TUBAZIONE

TUBAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE PN 16
TUBAZIONE FUORI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO

LEGENDA

IDRANTI A MURO UNI 45

ATTACCO AUTOPOMPA DOPPIO UNI 70

MONTANTE ACCIAIO ZINCATO DA 1" 1/2

PARTICOLARE MONOBLOCCO CON STAZIONE DI STOCCAGGIODA 25 MC E PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PORTATA 22 MC/H E PREVALENZA 40 M.C.A.

VISTA DALL'ALTO

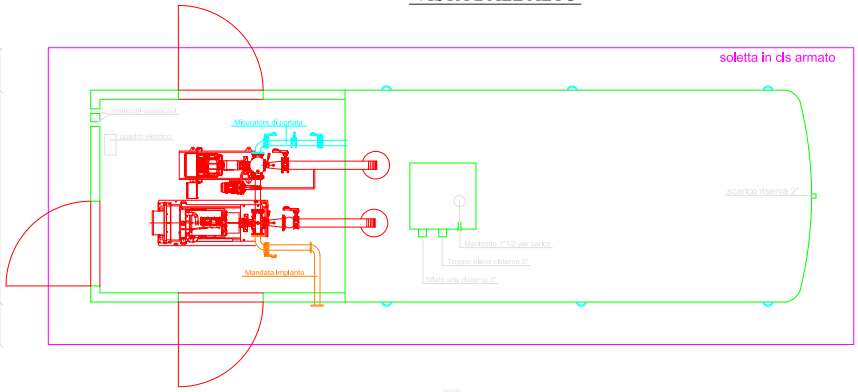

SEZIONE TRASVERSALE

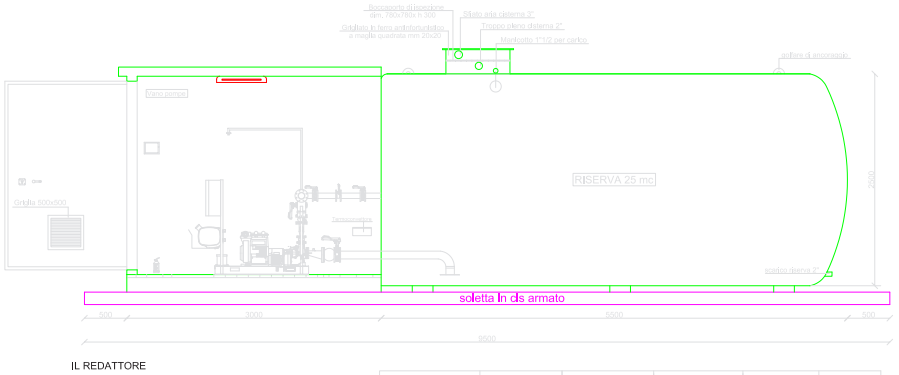

IL REDATTORE

Capacità (mc)	Serbatoio diametro	Lv vano pompe (mm)	La accumulo (mm)	Lt totale (mm)	Peso (Kg)
25	2500	3000	5500	8500	3856

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA IV

Lavori Pubblici

Lavori di adeguamento per la realizzazione del polo scolastico del Capoluogo

R.U.P.: ing. Giovanni Vito Bello
PROGETTISTA: ing Giovanni Vito Bello
COLLABORATORI: arch. Carlo Pecoraro
ing. Enrico Taddeo
geom. Antonio Franco

SINDACO
dott. Francesco Palumbo

SEGRETARIO GENERALE
dott. Andrea D'Amore

Impianto antincendio - Planimetrie e particolari

PROGETTO

SERIE
IMP

NUMERO
5

RAPP.
1:100