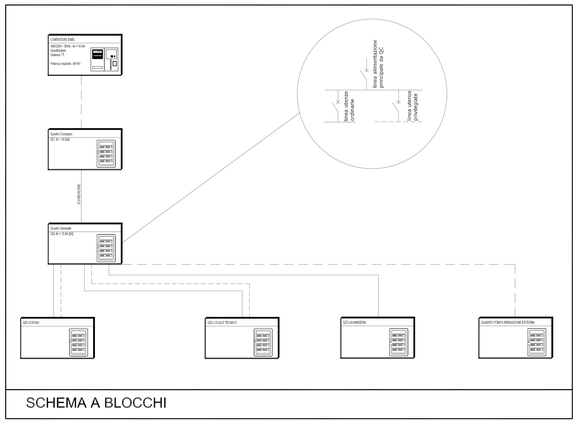
CONSUMI ENEL
MAGRI SNc & F.lli di
Magri
Cabina ??
Potenza impiegata: 80 KW
ENTRATA
Quadro Consegna
QC 30 * 15 [A]
INTERRUTTORI
Quadro Generale
QG 60 * 15 [A]
INTERRUTTORI
SPOGLIATOI
CELLE CONGELAMENTO
CELLE FRIGORIFERE
QUADRO PORTA REGOLAZIONE SISTEMI
Strisce pedonali rialzate
Strisce attraversamento pedonale con QC
Strisce salvatempi orizzontale
Strisce pedonali
SCHEMA A BLOCCHI

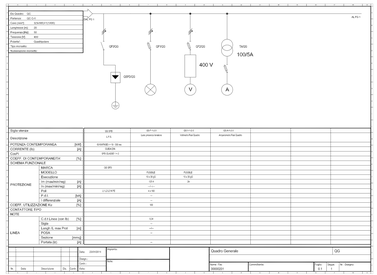
ALIM.ENEL
QF500
SF500
SF502
SF503
TA500
1000/5A
400 V
V
A

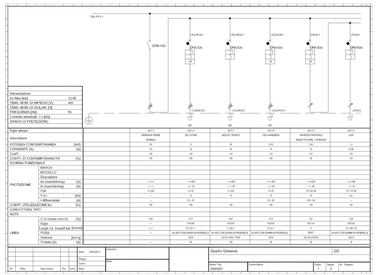
DALFILO
QGPM-500
SPM-501
SPM-502
SPM-503
SPM-504
SPM-505
SPM-506
SPM-507
SPM-508
SPM-509
SPM-510
SPM-511
SPM-512
SPM-513
SPM-514
SPM-515
SPM-516
SPM-517
SPM-518
SPM-519
SPM-520
SPM-521
SPM-522
SPM-523
SPM-524
SPM-525
SPM-526
SPM-527
SPM-528
SPM-529
SPM-530
SPM-531
SPM-532
SPM-533
SPM-534
SPM-535
SPM-536
SPM-537
SPM-538
SPM-539
SPM-540